

① 2024年度 循環器疾患実態調査 提出用データ作成要領

提出期限

データ提出期限は誠に勝手ながら **2025年1月31日(金)**(発送日)とさせていただきます。

ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

提出方法

オンラインデータ転送システムまたは媒体(CD-R)でのご提出をお受けしております。

可能な限りオンラインデータ転送システムでのご提出にご協力いただけますよう、お願い申し上げます。

提出データ

本調査専用の形式チェックツールで作成した提出用データをご提出いただきます。

元となるDPCデータをそのままご提出なさないようお願い申し上げます。

提出データの元となるDPCデータ

2023年度(2023年4月～2024年3月)の12か月分のDPCデータが対象です。

様式ごとの提出要否は以下の通りです。

様式名	提出要否
様式1	12か月分のファイルをご提出ください。
様式3	
様式4	
EF統合(入院) ファイル	
EF統合(外来) ファイル	12か月分のファイルをご提出ください。 12か月分のファイルがすべてご用意できない場合は提出不要です。
Dファイル	12か月分のファイルをご提出ください。 DPC 準備病院の医療機関、出来高算定病院は提出不要です。
Hファイル	ご用意出来る月のファイルのみご提出ください。
Kファイル	本調査では収集いたしません。

提出データ作成用ソフトのダウンロード

提出データの作成には本調査用に作られた形式チェックツール(以下ソフト)が必要です。

ソフトは提出するデータの対象年度ごとに対応したものをご用意しております。必ず本調査ホームページ(<http://jroadinfo.ncvc.go.jp/>)からダウンロードしたソフトをご使用ください。

ソフトの動作環境やエラーメッセージ等は、「2023年度DPC調査参加病院向け DPCデータ提出支援ツール マニュアル」に準拠して作成しておりますので、インストールやエラー発生時の対応につきましては、そちらをご参照ください。

➤ ソフトのダウンロード先

URL: <https://jroad-info.jp>

ページ上部にある「DPC参加施設」→「DPC抽出ソフトダウンロードサイト」を押下すると表示されるログイン画面に**同封の依頼文書記載のID・パスワード入力を入力してログインすると**、抽出ソフトダウンロードページへ入ることができます。

ソフト名: 形式チェックツール


ファイル名:

- ① 2023_DPC_CodeCheck_jroad.zip
- ② 2023_SQLEXP.zip

The image shows a sequence of three screenshots from the JROAD website. The top screenshot shows the main navigation menu with 'DPC参加施設' selected. The middle screenshot shows the login page with a red dashed box around the 'ログインID' and 'Password' fields, and a red callout box containing the login credentials: 'ログイン ID:jroaddpc' and 'パスワード:jdpc#40315'. The bottom screenshot shows the 'DPC抽出ソフトダウンロードサイト' page with a list of download links for various software versions.

提出用データの作成フローチャート

以下の作業を実施してください。

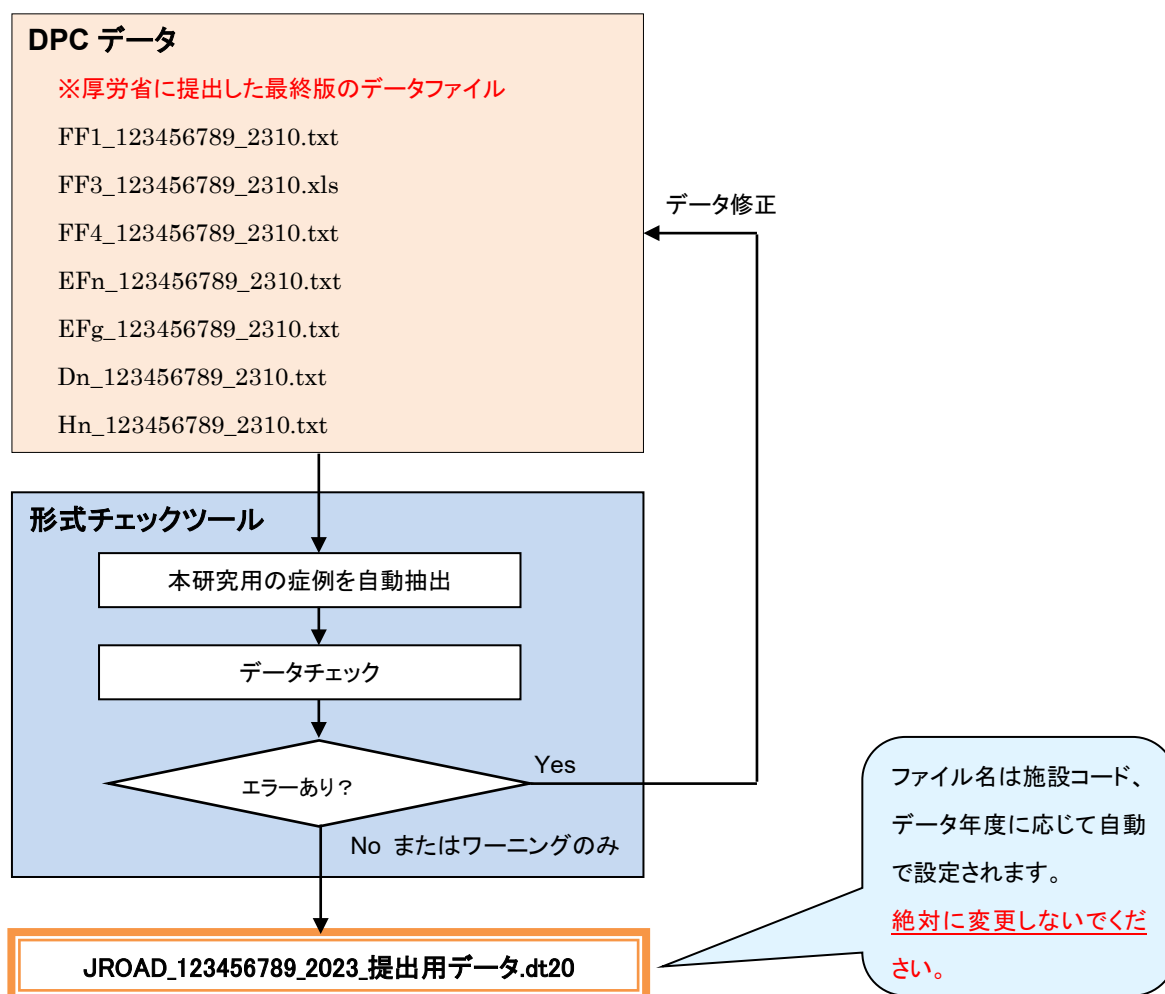

ファイル名はソフトにより自動で付与されますので、絶対に変更しないでください。

チェック結果にエラーがあった場合、提出用ファイルは出力されません。DPCデータの該当する箇所を修正し、再度ソフトを実行してください。チェック結果がワーニング(W付きのエラーコード)のみの場合は提出ファイルが出力されます。ワーニングの対象となった値に修正の必要がなければそのまま提出していただいて結構です。

出力された提出用データは、オンラインデータ転送システムへアップロードするか、オンラインデータ提出が困難な施設様はCD-Rにコピーしてご提出ください。**可能な限りオンラインデータ転送システムでのご提出にご協力いただけますようお願い申し上げます。**

エラーメッセージの内容や解決策につきましては、DPC本体調査に準拠した仕様となっております。厚生労働省に提出した最終データをソフトにかけた場合、エラーが発生する可能性は低いと思われませんが、万が一エラーが発生し、エラーコードの意味が分からない場合は、エラーコードをご明記の上、次のお問合せ先メールアドレスにご連絡ください。

② 2024年度 循環器疾患実態調査 提出用媒体の送付要領

送付先

発送には、同封いたしました返信用レターパック(追跡確認可能)をご利用ください。

(オンラインから郵送に切り替えた場合は、恐れ入りますが貴施設で封筒をご用意ください。)

〒564-8565

大阪府吹田市岸部新町 6-1

国立循環器病センター内 循環器疾患診療実態調査 事務局 行

ご提出いただく媒体の種類について

- CD-R : ○

郵送での提出をご希望された施設様には、提出用 CD-R を事務局より送付いたします。
循環器診療実態調査事務局 (dpc-jroad@ml.nevc.go.jp) までご連絡ください。

➤ 貴施設でご用意いただく場合もなるべく CD-R をご使用ください。もし CD-R をご用意できない場合であっても、かならずデータ削除や変更ができないタイプのもの (DVD-R、DVD+R 等) をご使用ください。

- MO : ○

可能な限り CD-R でのご提出をお願いしておりますが、貴施設のセキュリティ規約等のやむを得ない事情により MO (MS-DOS フォーマット) でのご提出を希望される場合は、MO でのご提出も承ります。

- USB メモリ : ×

USB メモリでのご提出は、セキュリティ上、受付しておりません。 USB メモリでご提出いただいた場合は、CD-R 等での再提出をお願いいたしますのでご了承ください。

提出用媒体 (CD-R、MO 等) の作成手順

① 媒体を PC にセットしてください。

② エクスプローラで媒体 (「DVD RW ドライブ」等) を開いてください。

ディスクの使用方法を選択するメッセージが出たら「CD/DVD プレーヤーで使用する」を選択してください。

③ 媒体直下に提出用ファイル (拡張子「.dt20」) をコピーしてください。

フォルダを作成したり、提出用ファイル以外のファイルを置いたりしないでください。

④ CD-R 等の光学ディスクの場合は、エクスプローラ上部の「ドライブツール」から「書き込みを完了する」を実行してください。

⑤ 媒体のウイルスチェックを行い、ウイルスに感染していないことを確認してください。

- ⑥ 媒体を他の PC にセットして以下の2点を確認してください。
- (ア) 他の PC で③でコピーしたファイルの存在が確認できること
 - (イ) 他の PC の任意の場所(デスクトップ等)にコピーできること
- 他の PC でファイルの存在が確認できない場合、④の手順を実行していない可能性があります。
- ⑦ CD-R 等の光学ディスクの場合、ラベル面に先の柔らかい油性ペン等で施設名をご記入ください。

注意

- ！ボールペン等の硬い筆記用具はご使用にならないでください。**
記録面が傷ついてデータの読み込みができなくなる場合があります。
- ！ラベルシール等の貼付けはしないでください。**
シールによる重心の偏り、糊の付着等が読み取り機器の故障に繋がります。

- ⑧ MO の場合、専用のラベルシール等に施設名を記入の上、MO 本体に貼付してください
(糊での貼付、ラベルライターでの貼付、ケースへの貼付等しないでください。)書き込み禁止状態にしてください。(ライトプロテクトタブを、「記録可」から「記録不可」にスライドしてください)。
- ⑨ 媒体をプラスチックケースに入れてください。

お問い合わせ先

本調査に関する質問事項は医療機関名および担当者様のお名前を明記の上、下記のメールアドレスへお問い合わせください。

循環器疾患診療実態調査 事務局 (dpc-jroad@ml.ncvc.go.jp)

※返信専用アドレス info@jroad.jp から返信を差し上げる場合がございます。
予めご了承ください。

以上